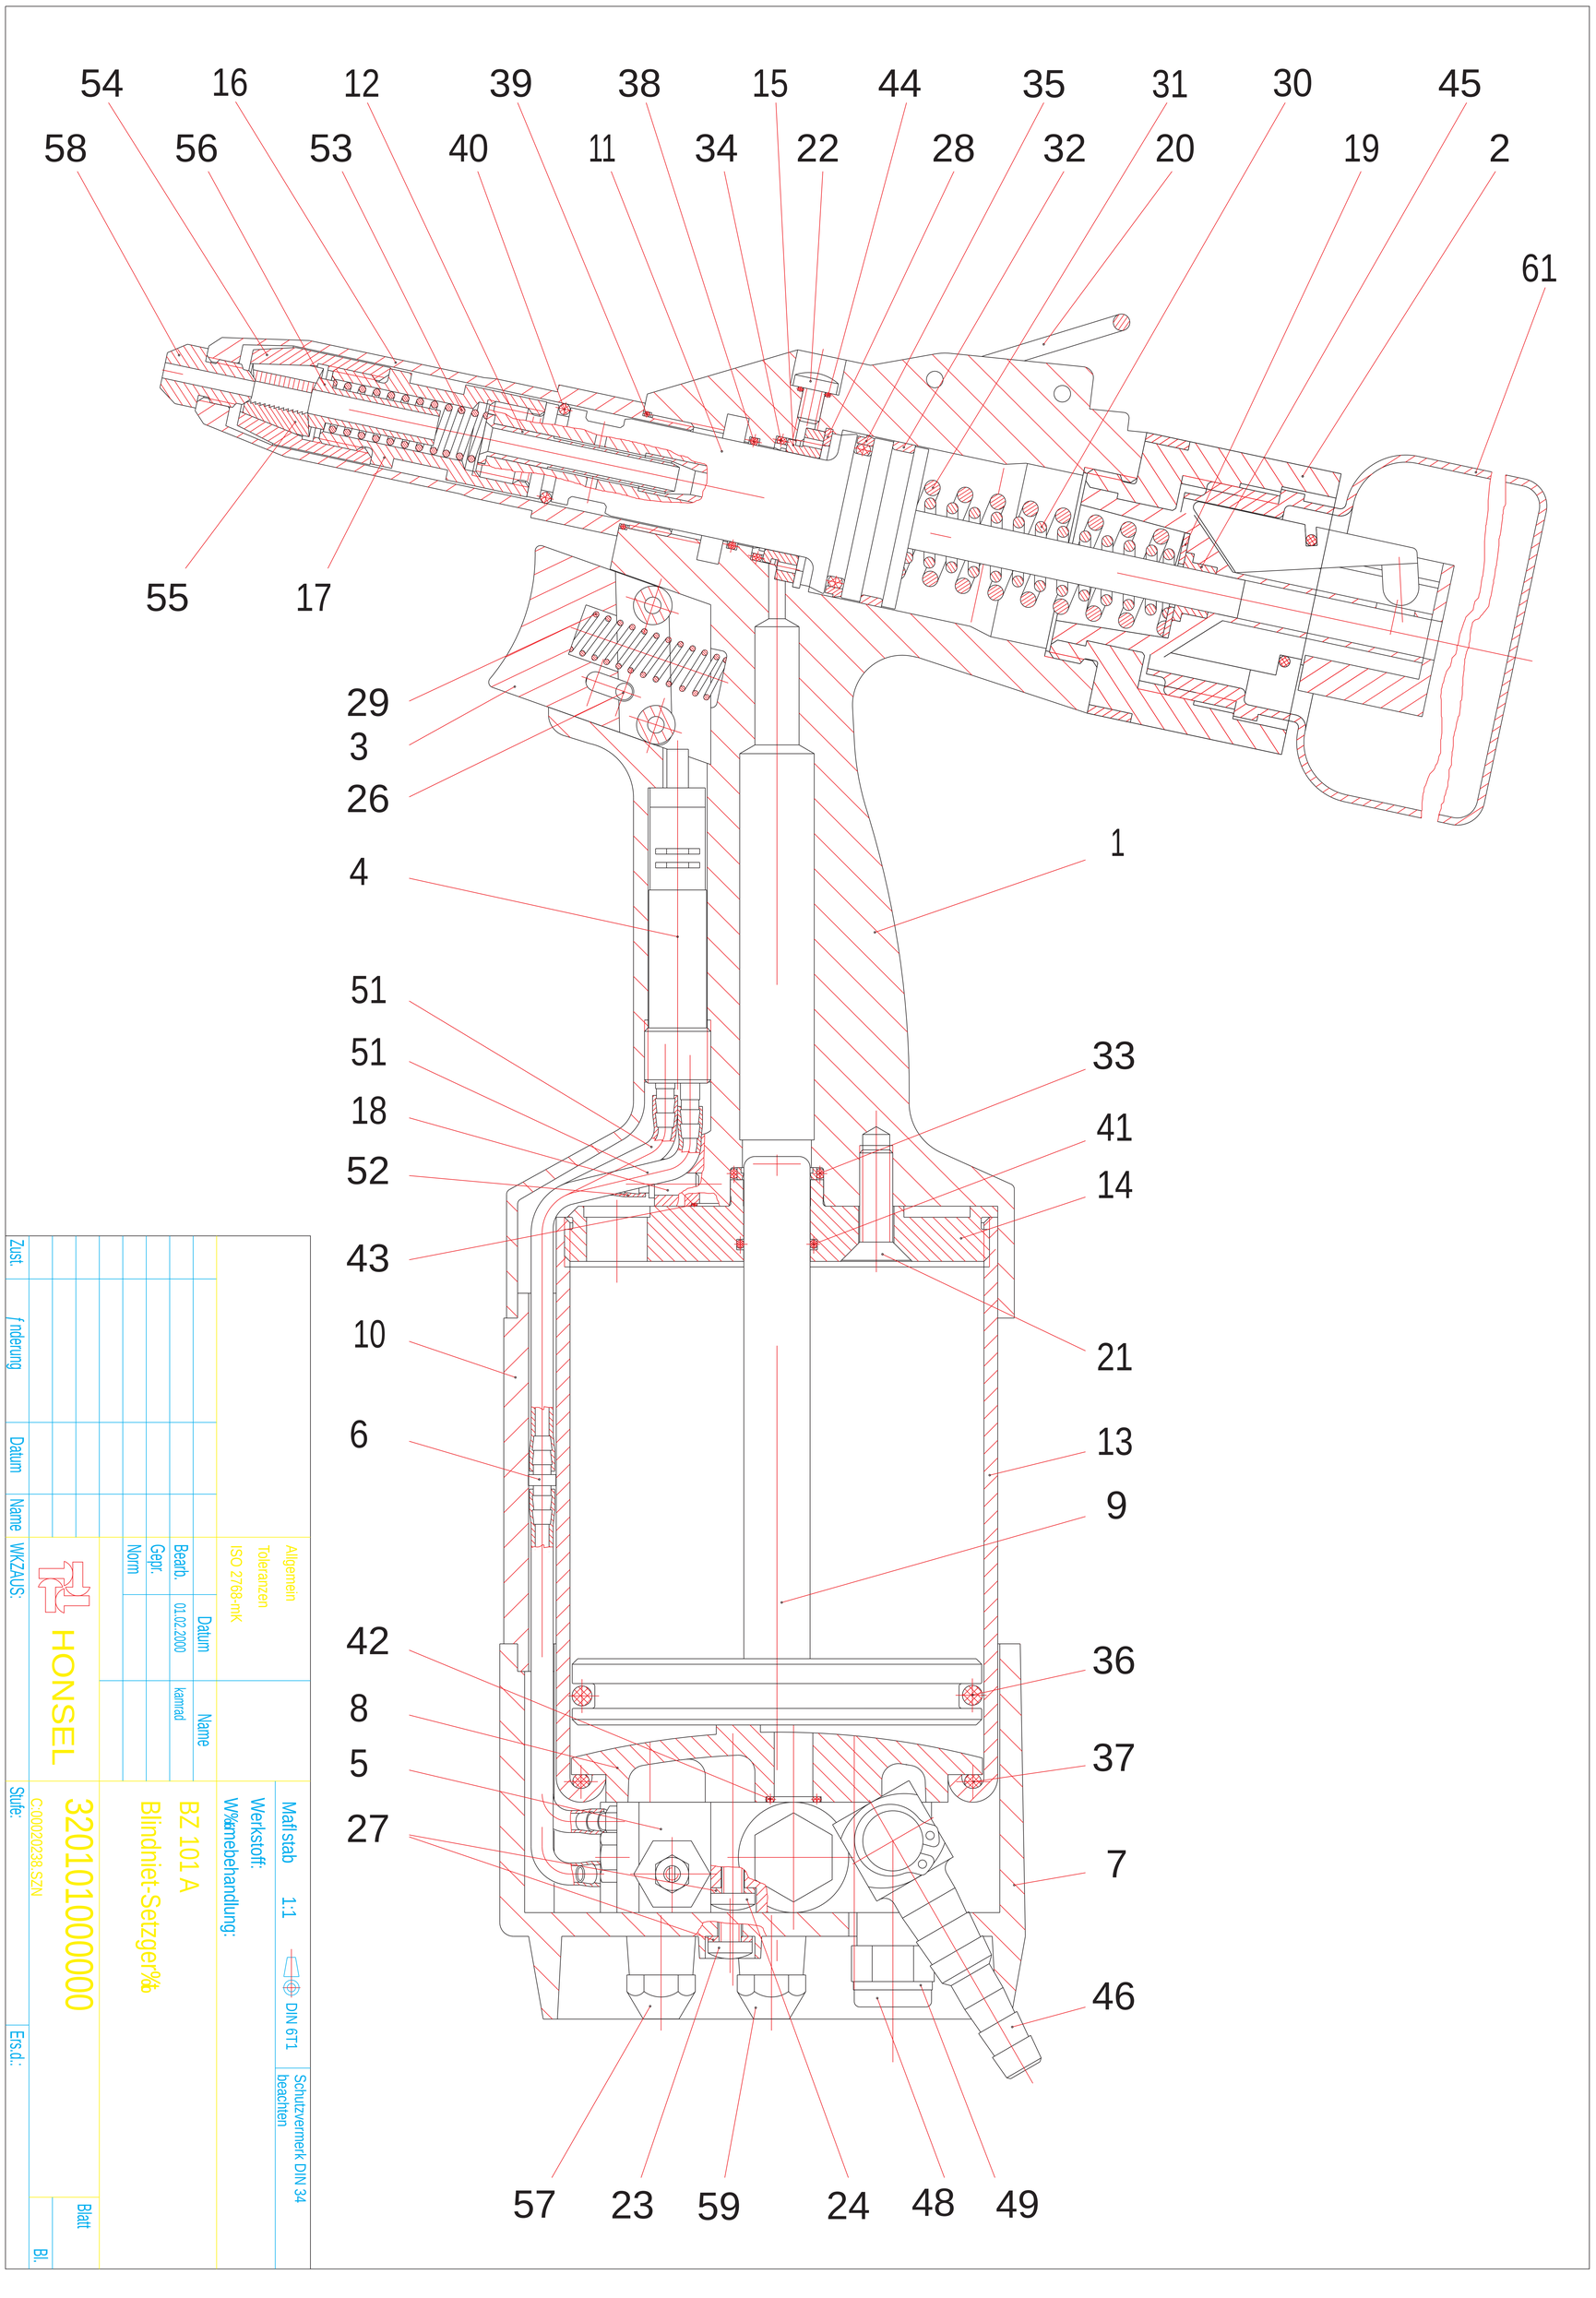
54
16
12
39
38
15
44
35
31
30
45
58
56
53
40
11
34
22
28
32
20
19
2
61
55
17
29
3
26
4
1
51
51
33
18
41
52
14
43
21
10
6
13
9
42
36
8
37
5
27
7
46
57
23
59
24
48
49
Allgemein
Toleranzen
ISO 2768-mK
Datum
Name
Bearb.
01.02.2000
kamrad
Gepr.
Norm
Maßstab
1:1
DIN 6T1
Schutzvermerk DIN 34
beachten
Werkstoff:
Wärmebehandlung:
BZ 101 A
Blindniet-Setzgerät
320101000000
C:000020238.SZN
Blatt
Bl.
HONSEL
WKZAUS:
Name
Datum
Änderung
Zust.
Stufe:
Ers.d.: