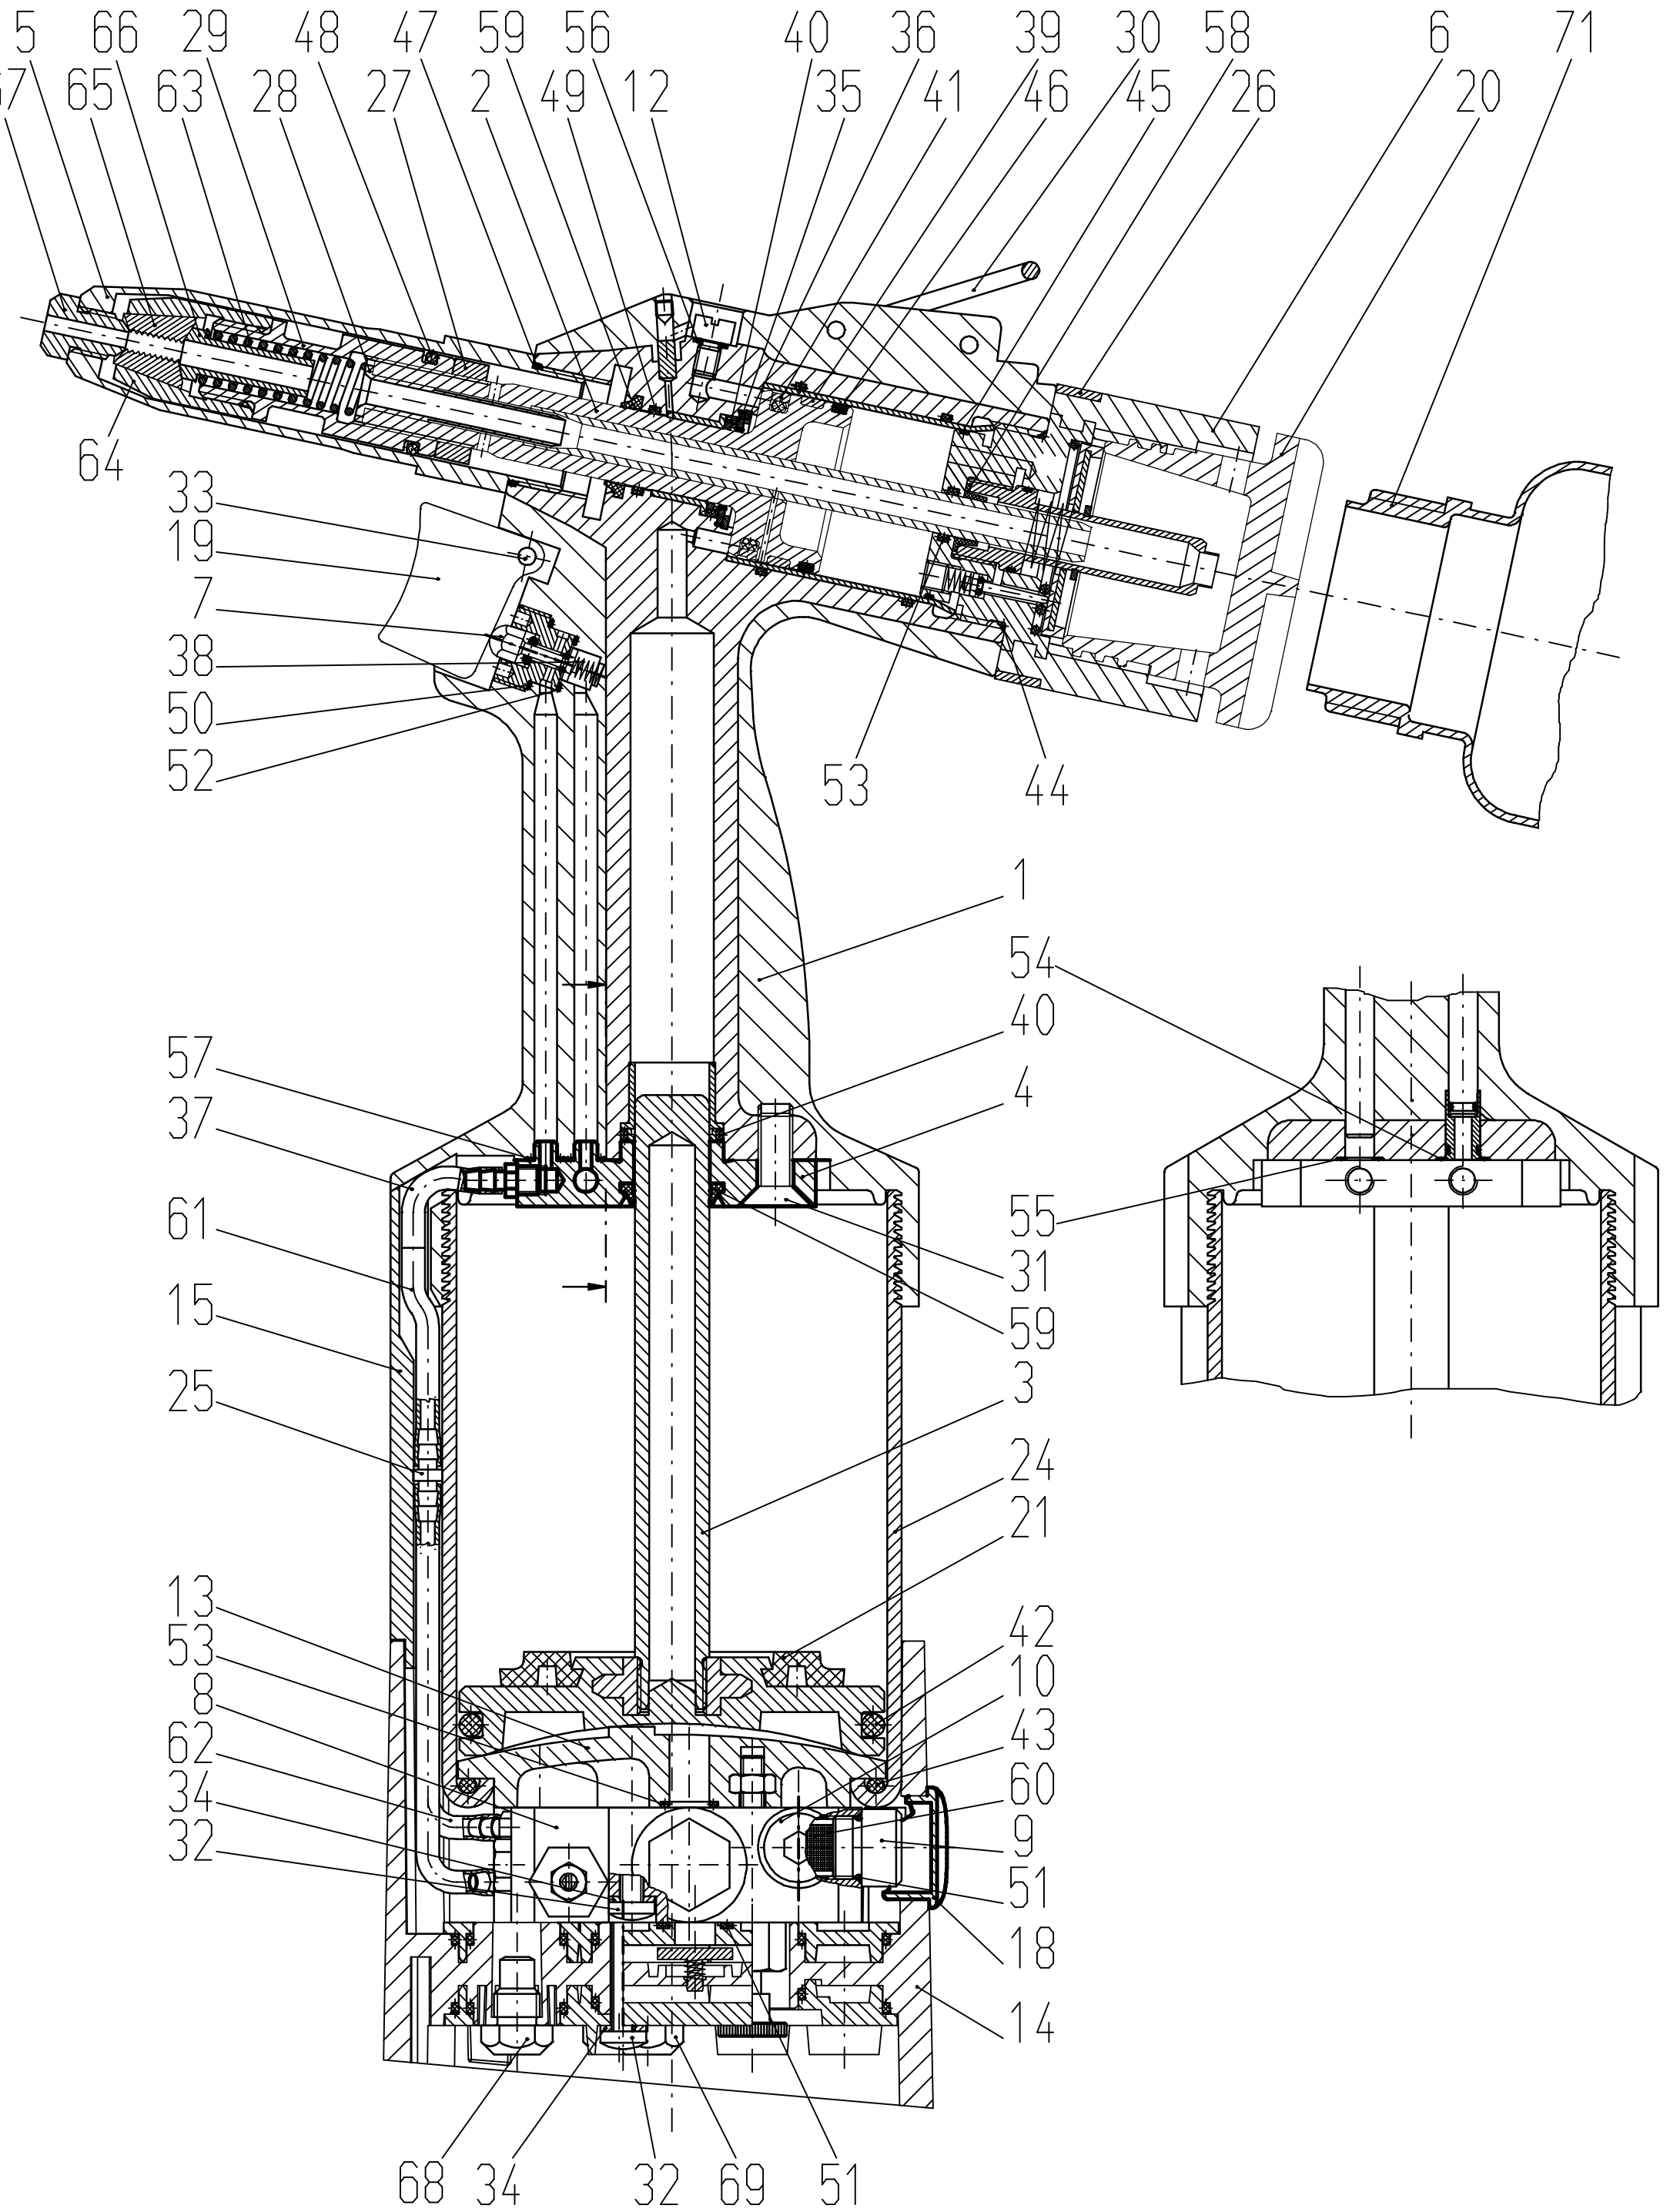

Zust.	Änderung	Datum	Name

Allgemein Toleranzen ISO 2768-mK

	Datum	Name
Bearb.	04.09.2009	Fellerhoff
Gepr.		
Norm		

WKZAUS:

HONSEL

Maßstab 1:1 DIN 6T1

Schutzvermerk DIN 34 beachten

Werkstoff:

Wärmebehandlung:

BZ 103 A

Blindnietsetzgerät

3201030000000

C:B07E8280.SZA

Stufe:

Ers.d.:

Blatt

Bl.